







مديرية الرصد و التقييم البيئي

نتائج رصد الغبار الدقيق العالق (PM₁₀) وغازات (NO₂, SO₂, CO, O₃, H₂S)

في كل من (عمان , اريد , الزرقاء) .

ملخص المعدلات اليومية (1-1-2018)


GAM	KAC	KHG	MAH	TAB	UNI	YAR	HAJ	MAS	ABK	ANB	UMS	BAR	HAS
امانة عمان	مدينة الملك عبدالله	حدائق حسين	ماركا/الحطة	مجمع الشمال	شارع الجامعة	حديقة البرموك	وادي الحجر/الزرقاء	المصانع/الزرقاء	حديقة البنك العربي/الزرقاء	ابن الانباري الهاشمية	ام شريك الهاشمية	شارع البارحة	مدينة الحسن
AMMAN							AL-ZARQA					IRBID	

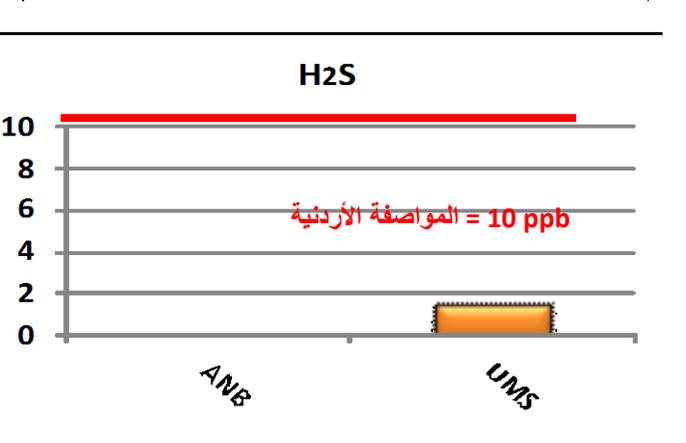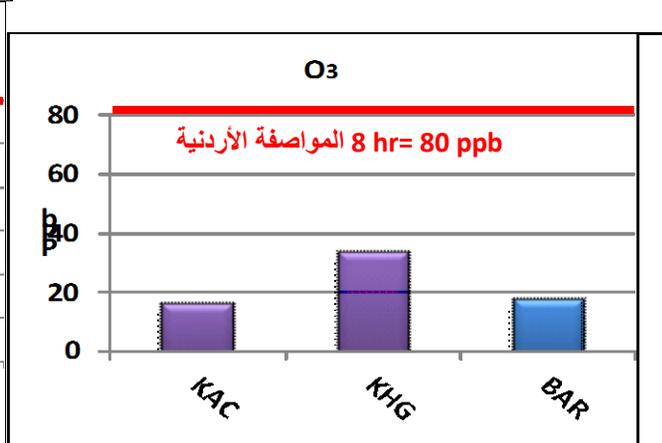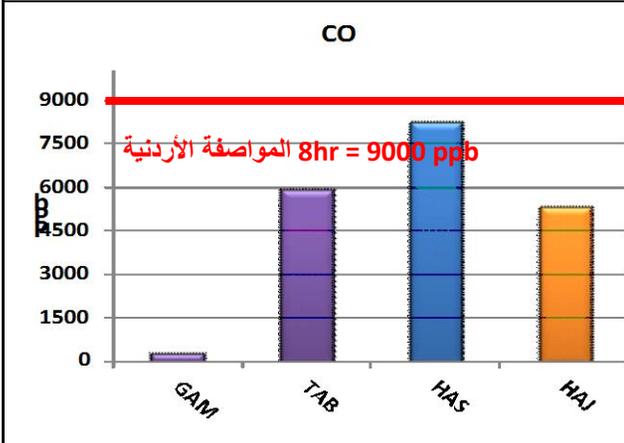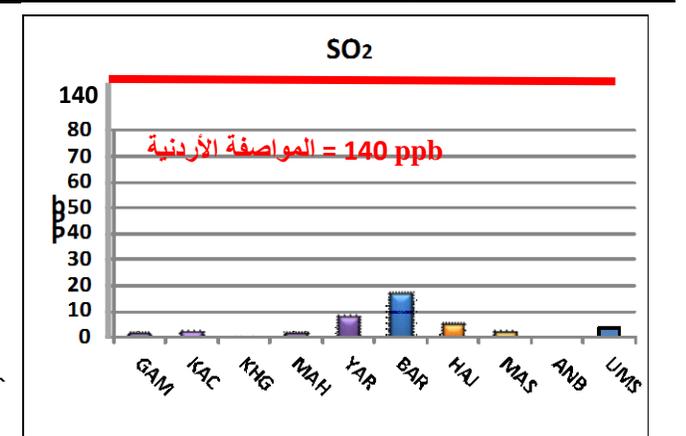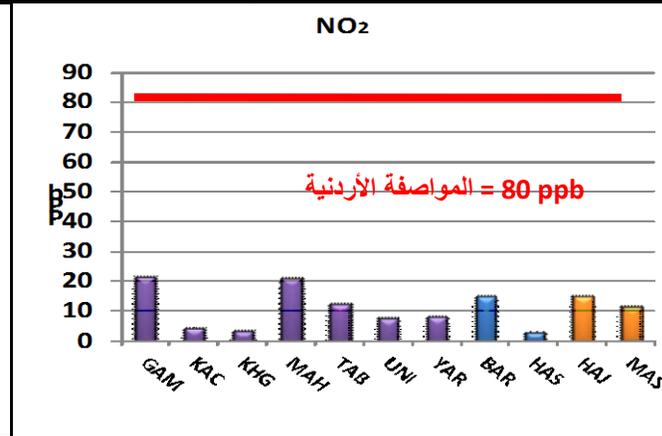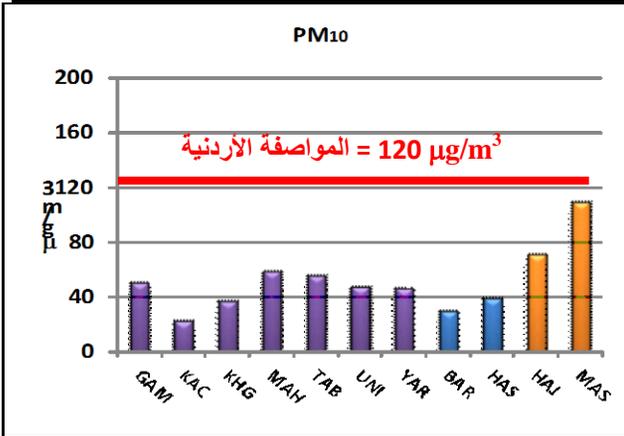

حدائق الملك حسين


معدل لطوبة نسبية	95.7	%
درجة لحرارة لمحيطه	4.23	°C
معدل اتجاه الرياح	216	°
معدل سرعة الرياح	15.7	km/h

S-W

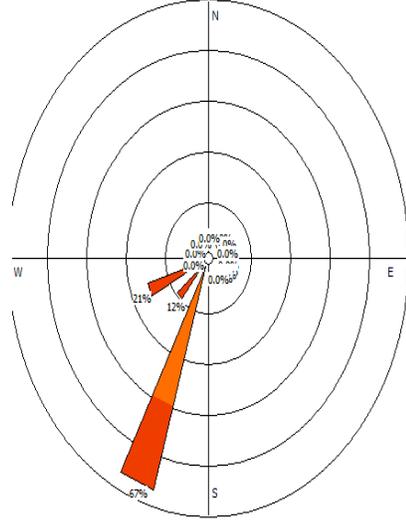شارع البارحة/اريد


معدل لطوبة النسبية	71	%
درجة لحرارة المحيطه	9.94	°C
معدل اتجاه الرياح	211	°
معدل سرعة الرياح	3.79	km/h

S-W

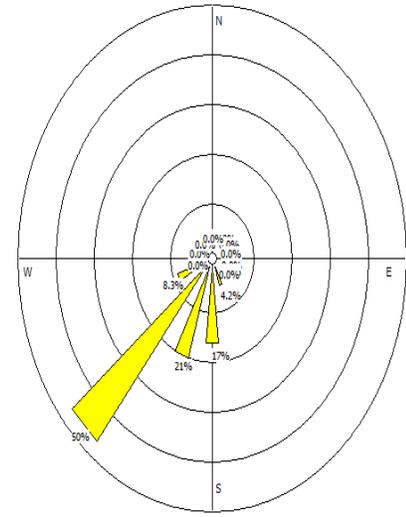وادي الحجر/الزرقاء

معدل لطوبة نسبية	73.4	%
درجة لحرارة لمحيطه	11.9	°C
معدل اتجاه الرياح	172	°
معدل سرعة الرياح	4.94	km/h

S-W

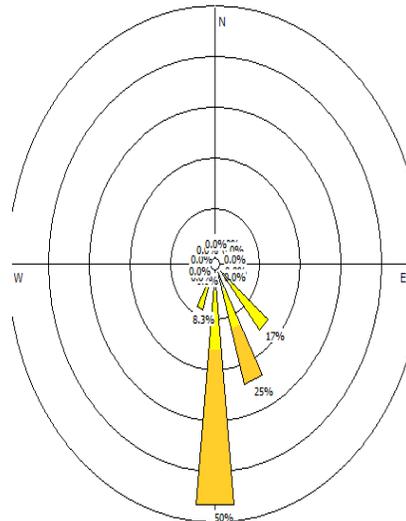

مديرية الرصد و التقييم البيئي

	Pollutants		PM ₁₀	NO ₂	SO ₂	CO	O ₃	H ₂ S
Jordanian Standard (JS) المواصفة الاردنية رقم 1140/2006			120 µg/m ³	80 PPb	140 PPb	9000 PPb	80 PPb	10 ppb
	Station	Abr	24 HR AVG	24 HR AVG	24 HR AVG	8 HR AVG MAX/24 HRS	8 HR AVG MAX/24 HRS	24 HR AVG
1	امانة عمان الكبرى	GAM	50.5	21	2.1	284	None	None
2	مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/سحاب	KAC	22.8	4.43	2.82	None	16.4	None
3	حدائق الملك حسين	KHG	37.6	3.34	0.2	None	33.7	None
4	ماركا/الحطة	MAH	59.1	20.8	2.05	None	None	None
5	مجمع الشمال /طبربور	TAB	56.3	12.1	None	5900	None	None
6	شارع الجامعة الاردنية	UNI	47.7	7.45	None	None	None	None
7	حديقة اليرموك/وادي الرمم	YAR	46.4	8.2	8.28	None	None	None
8	شارع البارحة/اريد	BAR	30.5	14.8	16.6	None	17.8	None
9	مدينة الحسن الرياضية/اريد	HAS	39.80	2.95	None	8215	None	None
10	وادي الحجر/الزرقاء	HAI	70.8	15	5.25	5291	None	None
11	المصانع/الزرقاء	MAS	109	11.4	2.63	None	None	None
12	ابن الانباري	ANB	None	None	-	None	None	-
13	ام شريك	UMS	None	None	3.42	None	None	1.49

✓ نلاحظ حفاظ الغبار الدقيق العالق PM_{10} و كل من غازات (NO_2 , SO_2 , H_2S , O_3 , CO) على الحدود السسمح بها في المواصفات الاردنية (1140/2006) , حيث لم يحدث اي تجاوزات في الثلاث محافظات.