

مديرية الرصد والتقييم البيئي



نتائج رصد الغبار الدقيق العالق (PM10) وغازات (NO₂, SO₂, CO, O₃, H₂S)

في كل من (عمان , اربد , الزرقاء) .

ملخص المعدلات اليومية (4-1-2019)


GAM	KAC	KHG	MAH	TAB	UNI	YAR	BAR	HAS	HAJ	MAS	ANB	UMS
(امانة عمان الكبرى)	مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/سحاب	حدائق (الملك حسين)	ماركا/المحطة	جبل الحسين /طبربور	شارع الجامعة الاردنية	حديقة اليرموك/وادي الرمم	شارع البارحة/اربد	مدينة الحسن الرياضية/اربد	وادي الحجر/الزرقاء	المصانع/الزرقاء	أمانة الغفارية (ابن الانباري)/الهاشمية	ام شريك/الهاشمية

PM10 Daily Average

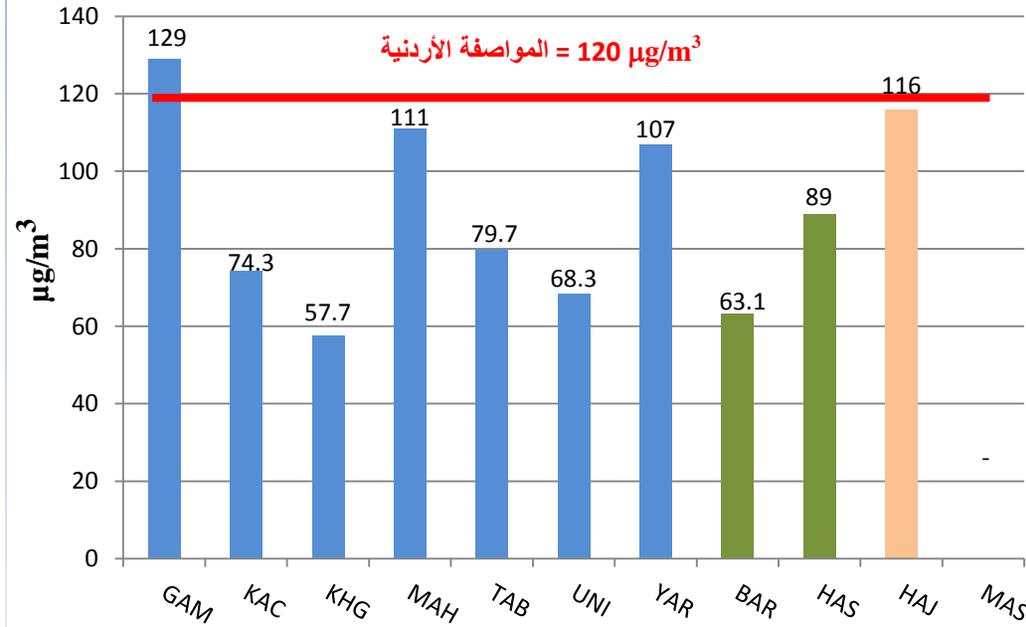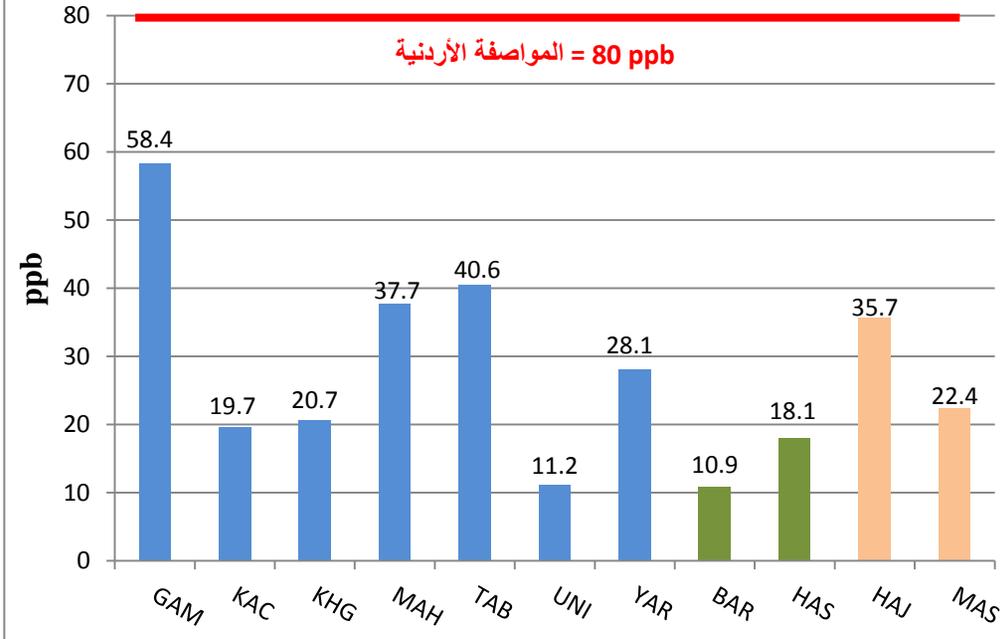
NO₂ Daily Average

مديرية الرصد والتقييم البيئي


SO₂ Daily Average

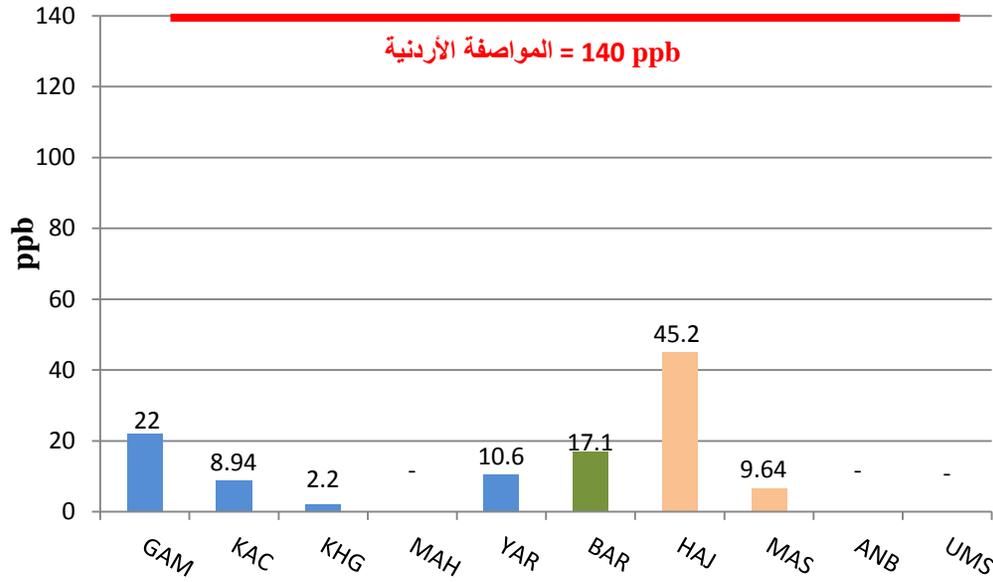


CO Daily Average

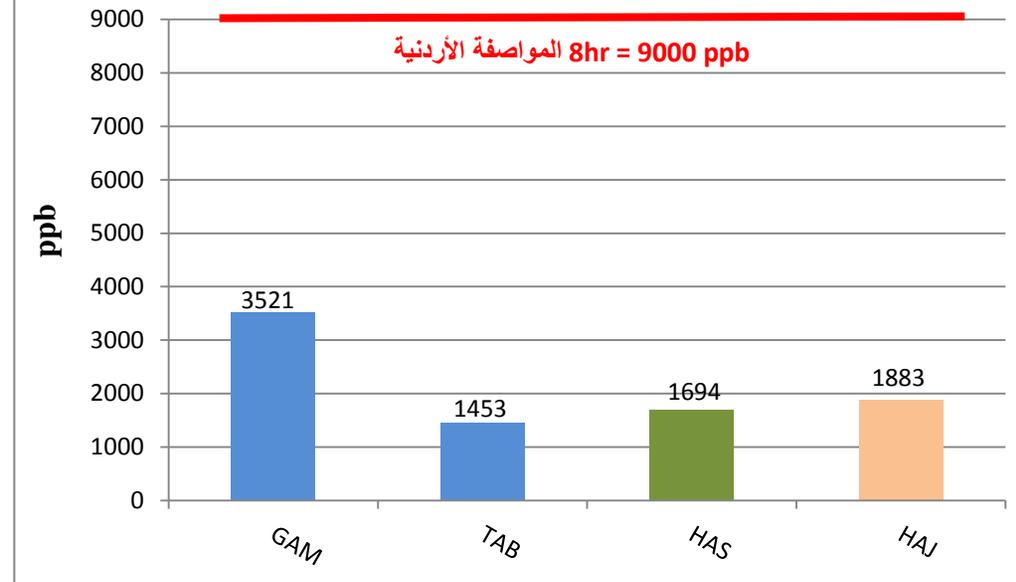

O₃ Daily Average

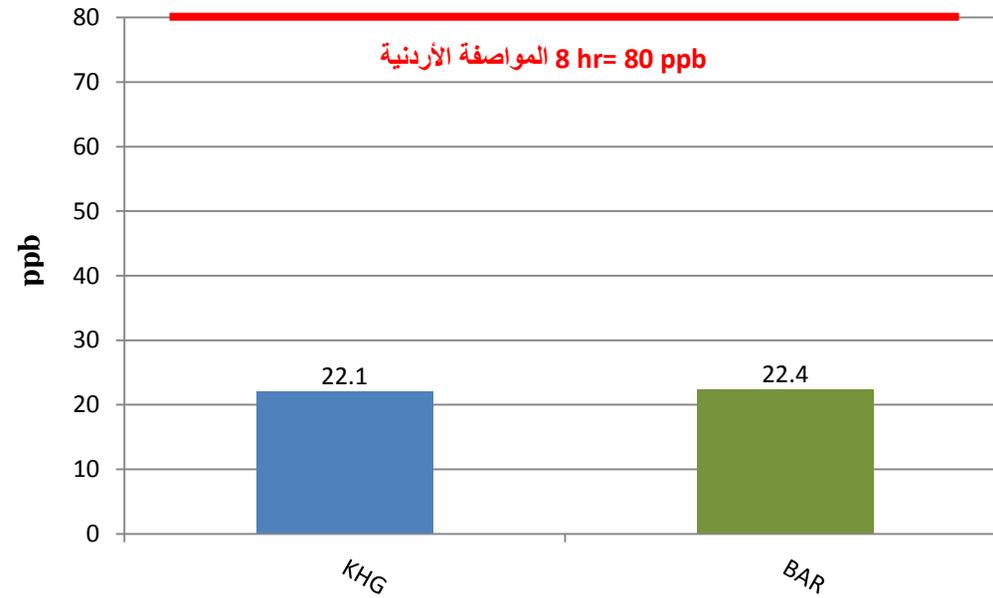


H₂S Daily Average

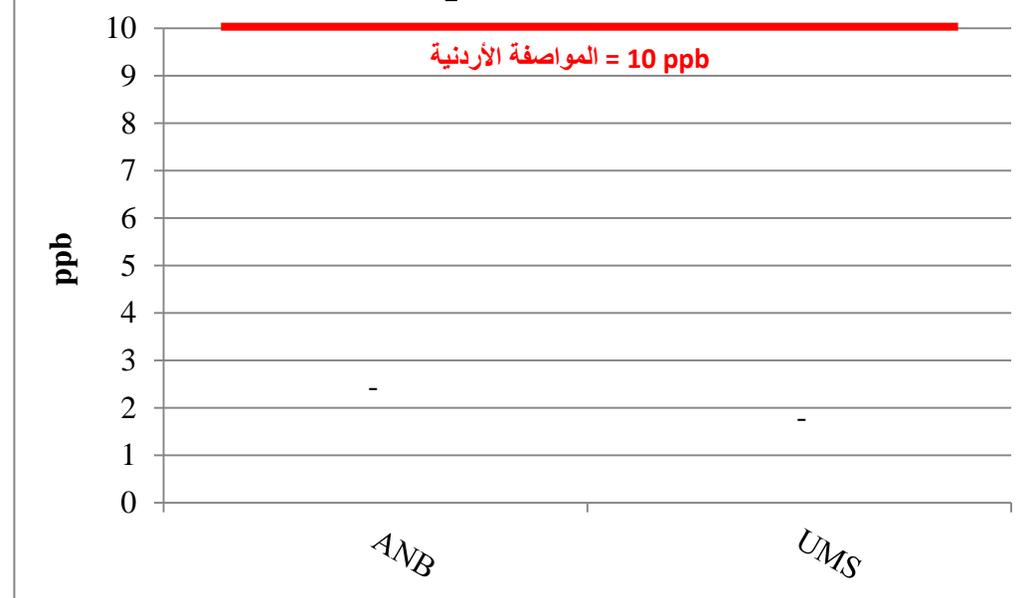

حدائق الملك حسين


معدل الرطوبة النسبية	69.8	%
درجة الحرارة المحيطة	7.04	°C
معدل اتجاه الرياح	106	°
معدل سرعة الرياح	3.56	km/h

S-E

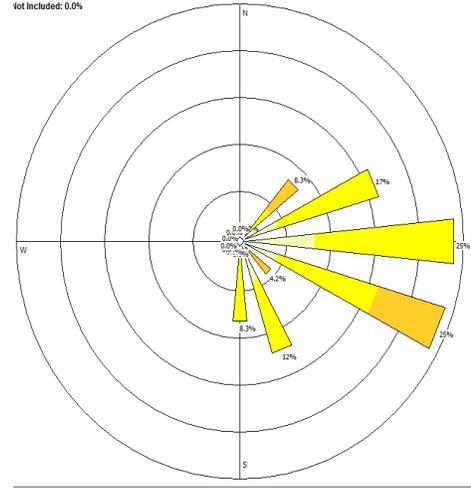شارع البارحة/اريد


معدل الرطوبة النسبية	62.20	%
درجة الحرارة المحيطة	11.7	°C
معدل اتجاه الرياح	103	°
معدل سرعة الرياح	6.86	km/h

S-E

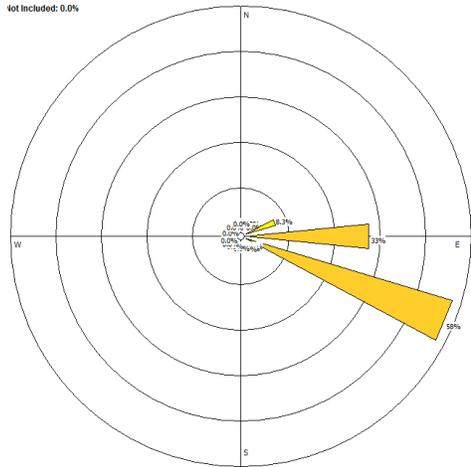وادي الحجر/الزرقاء

معدل الرطوبة النسبية	68.4	%
درجة الحرارة المحيطة	11.7	°C
معدل اتجاه الرياح	88	°
معدل سرعة الرياح	3.34	km/h

N-E

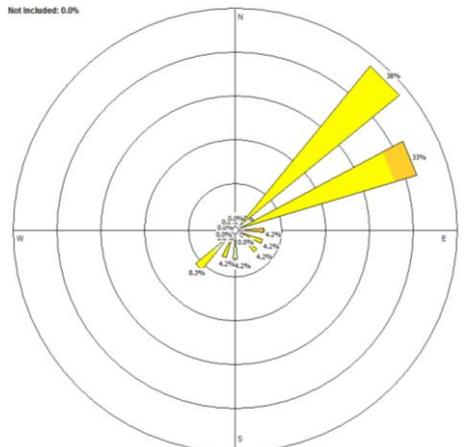

مديرية الرصد والتقييم البيئي

	pollutants		PM10	NO ₂	SO ₂	CO	O ₃	H ₂ S
Jordanian standard (JS) المواصفة الأردنية رقم 2006/1140			120 µg/m ³	80 ppb	140 ppb	9000 ppb	80 ppb	10 ppb
	Station	Abr	24 HR AVG	24 HR AVG	24 HR AVG	8 HR AVG MAX/24 HRS	8 HR AVG MAX/24 HRS	24 HR AVG
1	امانة عمان الكبرى	GAM	129	58.4	22	3521	None	None
2	مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/سحاب	KAC	74.3	19.7	8.94	None	None	None
3	حدائق الملك حسين	KHG	57.7	20.7	2.2	None	22.1	None
4	ماركا/المحطة	MAH	111	37.7	-	None	None	None
5	مجمع الشمال /طبربور	TAB	79.7	40.6	None	1453	None	None
6	شارع الجامعة الاردنية	UNI	68.3	11.2	None	None	None	None
7	حديقة اليرموك/وادي الرمم	YAR	107	28.1	10.6	None	None	None
8	شارع البارحة/اربد	BAR	63.1	10.9	17.1	None	22.4	None
9	مدينة الحسن الرياضية/اربد	HAS	89	18.1	None	1694	None	None
10	وادي الحجر/الزرقاء	HAJ	116	35.7	45.2	1883	None	None
11	المصانع/الزرقاء	MAS	-	22.4	9.64	None	None	None
12	أمانة الغفارية/ابن الانباري	ANB	None	None	-	None	None	-
13	ام شريك	UMS	None	None	-	None	None	-

✓ نلاحظ ارتفاع قيمة الجسيمات الدقيقة العالقة (PM10) في محطة أمانة عمان الكبرى في عمان، حيث تجاوزت الحد المسموح به في المواصفات الاردنية (1140/2006)، والذي يساوي 120 µg/m³.

✓ نلاحظ حفاظ كل من الغازات (SO₂ , O₃, CO, NO₂) على الحدود المسموح بها في المواصفات الاردنية (1140/2006) ، حيث لم يحدث أي تجاوزات في الثلاث محافظات.